
Scheda tecnica

Passerella grigliata GR-Magic® 35 A2

Codice articolo: 6000057

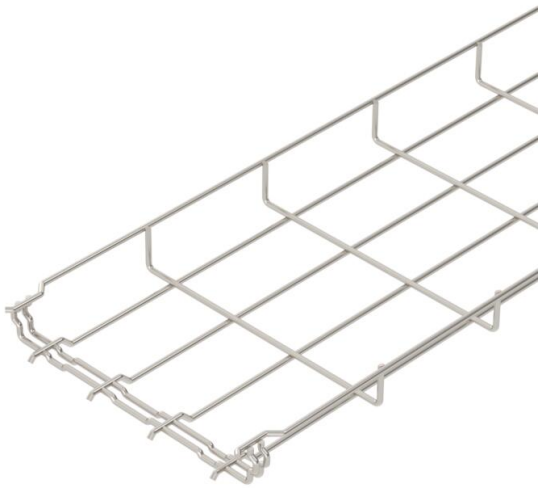

Passerella grigliata ad innesto rapido, con bordo di altezza pari a 35 mm.

Per la passerella grigliata non sono necessari ulteriori componenti di collegamento, vengono semplicemente inserite l'una nell'altra.

La larghezza della maglia è di 50 x 100 mm (eccezione

GRM 35/50 = 20 x 100 mm).
Schermatura magnetica senza coperchio 15 dB, con coperchio 25 dB.

A2	Acciaio legato
2B	non trattato, ulteriore trattamento

Dati anagrafici


Codice articolo	6000057
Tipo	GRM 35 200 A2
Sigla 1	Passerella grigliata GRM
Produttore	OBO
Dimensione	35x200x3000
Colore	acciaio legato
Materiale	Acciaio, INOX 1.4301
Super- ficie Norma per superfici	non trattato, ulteriore trattamento
Unità VK più piccola	3
Unità	Metro
Peso	76 kg
Unità di peso	kg/100 m
Impronta CO2 (GWP) dalla culla al cancello	3,8986 kg CO2e / 1 Metro

Scheda tecnica

Passerella grigliata GR-Magic® 35 A2

Codice articolo: 6000057

Misure

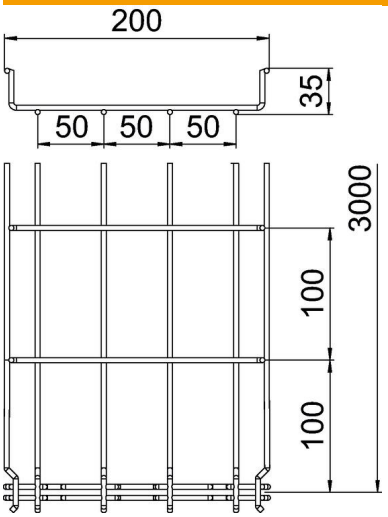

Lunghezza	3.000 mm
Larghezza	200 mm
Larghezza	8 in
Altezza	35 mm
Altezza	1 in
Dimensione B	200 mm

Dati tecnici

Versione connettore	connettore integrato
Tipo di fissaggio sistema di montaggio	Pavimento Soffitto Parete
Mantenimento funzionale	no
Separatore integrato	senza
Sezione utile	50,1 cm²
Sezione utile	7000 mm²
Forma del profilato	Forma a U
Conformità ROHS	sì
Acciaio inossidabile, decapato	sì
Connettore senza viti	sì
Versione a grande portata	no
Tipo di prova di carico secondo IEC 61537	Tipo II
Tipo di giunto sistema portacavi	Fissaggio a scatto


Scheda tecnica

Passerella grigliata GR-Magic® 35 A2

Codice articolo: 6000057

Carichi

distanze tra gli appoggi applicabili min.	1 m
distanze tra gli appoggi applicabili max	2 m
Distanza tra gli appoggi 1,0 m	0,3 kN/m
Distanza tra gli appoggi 1,5 m	0,14 kN/m
Distanza tra gli appoggi 2,0 m	0,1 kN/m

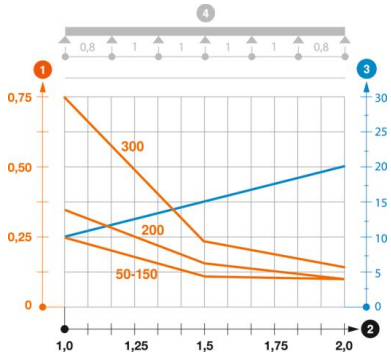

Schema di sollecitazione passerella a filo GR-Magic tipo GRM 35

1. Carico canalina-conduttore ammesso in kN/m senza peso operatore
2. Distanza tra gli appoggi in m
3. Inflessione trave in mm con kN/mm ammessi
4. Schema di carico nella procedura di prova

Curva di carico con larghezza canalina/conduttore in mm

Curva di inflessione trave secondo la distanza tra gli appoggi