
Scheda tecnica

Passerella grigliata GR-Magic® 35 A4

Codice articolo: 6000086

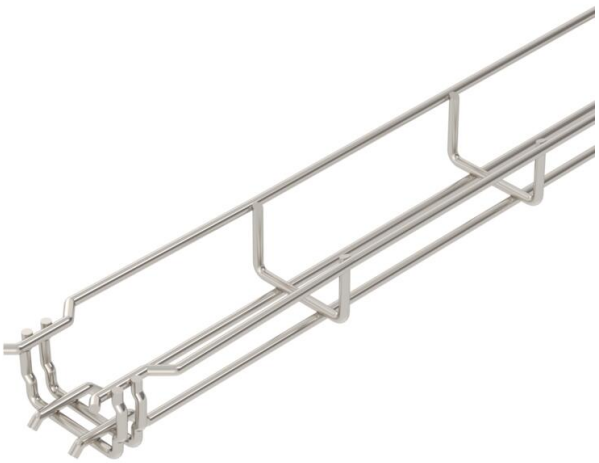

Passerella grigliata ad innesto rapido, con bordo di altezza pari a 35 mm.

Per la passerella grigliata non sono necessari ulteriori componenti di collegamento, vengono semplicemente inserite l'una nell'altra.

La larghezza della maglia è di 50 x 100 mm (eccezione GRM 35/50 = 20 x 100 mm).
Schermatura magnetica senza coperchio 15 dB, con coperchio 25 dB.

A4	Acciaio legato, INOX
2B	non trattato, ulteriore trattamento

Dati anagrafici


Codice articolo	6000086
Tipo	GRM 35 50 A4
Sigla 1	Passerella grigliata GRM
Produttore	OBO
Dimensione	35x50x3000
Colore	acciaio legato
Materiale	Acciaio legato, INOX 1.4401
Super- ficie Norma per superfici	non trattato, ulteriore trattamento
Unità VK più piccola	3
Unità	Metro
Peso	45 kg
Unità di peso	kg/100 m
Impronta CO2 (GWP) dalla culla al cancello	2,3129 kg CO2e / 1 Metro


Scheda tecnica

Passerella grigliata GR-Magic® 35 A4

Codice articolo: 6000086

Misure



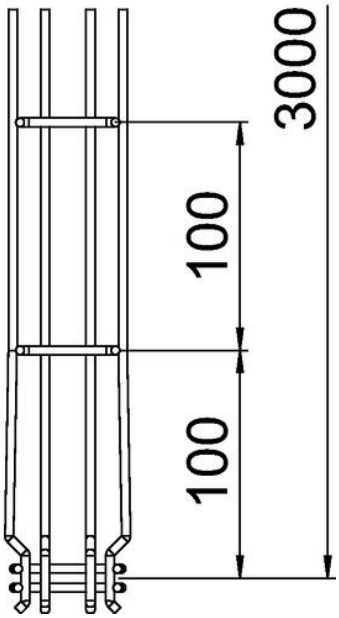

Lunghezza	3.000 mm
Larghezza	50 mm
Larghezza	1,97 in
Altezza	35 mm
Altezza	1,38 in
Dimensione B	52 mm

Dati tecnici

Versione connettore	connettore integrato
Tipo di fissaggio sistema di montaggio	Pavimento Soffitto Parete
Mantenimento funzionale	no
Separatore integrato	senza
Sezione utile	9,4 cm²
Sezione utile	1750 mm²
Forma del profilato	Forma a U
Conformità ROHS	sì
Acciaio inossidabile, decapato	sì
Connettore senza viti	sì
Versione a grande portata	no
Tipo di prova di carico secondo IEC 61537	Tipo II
Tipo di giunto sistema portacavi	Fissaggio a scatto


Scheda tecnica

Passerella grigliata GR-Magic® 35 A4

Codice articolo: 6000086

Carichi

distanze tra gli appoggi applicabili min.	1 m
distanze tra gli appoggi applicabili max	2 m
Distanza tra gli appoggi 1,0 m	0,25 kN/m
Distanza tra gli appoggi 1,5 m	0,11 kN/m
Distanza tra gli appoggi 2,0 m	0,1 kN/m

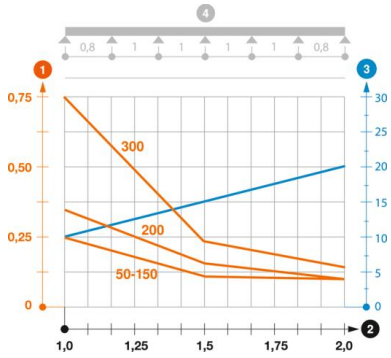

Schema di sollecitazione passerella a filo GR-Magic tipo GRM 35

1. Carico canalina-conduttore ammesso in kN/m senza peso operatore
2. Distanza tra gli appoggi in m
3. Inflessione trave in mm con kN/mm ammessi
4. Schema di carico nella procedura di prova

Curva di carico con larghezza canalina/conduttore in mm

Curva di inflessione trave secondo la distanza tra gli appoggi