
Scheda tecnica

Passerella grigliata pesante SGR 155 G

Codice articolo: 6003681

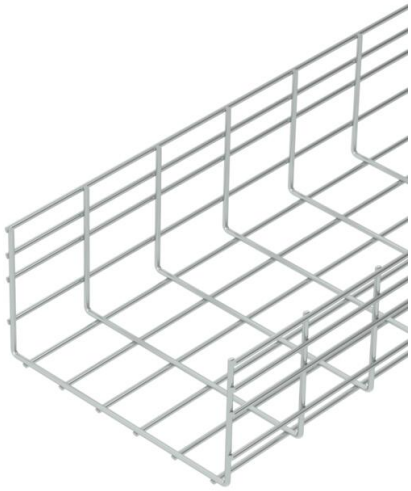

Passerella grigliata composta da fili in acciaio saldati, con bordo di altezza pari a 155 mm.

La larghezza di maglia è pari a 50 x 100 mm.

Schermatura magnetica senza coperchio 15 dB, con coperchio 25 dB.

St	Acciaio
G	zincato galvanicamente

Dati anagrafici


Codice articolo	6003681
Tipo	SGR 155 300 G
Sigla 1	Passerella grigliata SGR
Produttore	OBO
Dimensione	155x300x3000
Colore	zinco
Materiale	Acciaio
Super- ficie	zincato galvanicamente
Norma per superfici	EN ISO 19598 / EN ISO 4042
Unità VK più piccola	3
Unità	Metro
Peso	426,333 kg
Unità di peso	kg/100 m
Impronta CO2 (GWP) dalla culla al cancello	8,1721 kg CO2e / 1 Metro

Scheda tecnica

Passerella grigliata pesante SGR 155 G

Codice articolo: 6003681

Misure

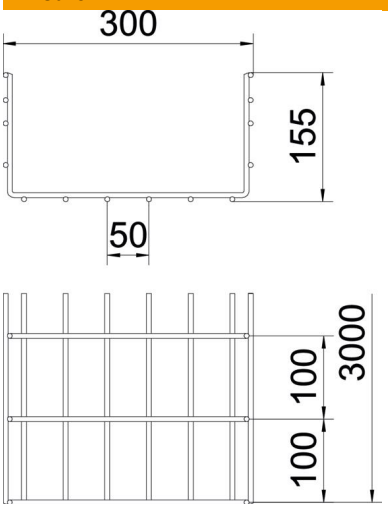

Lunghezza	3.000 mm
Larghezza	300 mm
Larghezza	11,81 in
Altezza	155 mm
Altezza	6,1 in
Dimensione B	300 mm

Dati tecnici

Versione connettore	senza connettore
Tipo di fissaggio sistema di montaggio	Soffitto Parete
Mantenimento funzionale	no
Separatore integrato	senza
Sezione utile	438 cm²
Sezione utile	43800 mm²
Forma del profilato	Forma a U
Conformità ROHS	sì
Acciaio inossidabile, decapato	no
Connettore senza viti	no
Versione a grande portata	no
Tipo di prova di carico secondo IEC 61537	Tipo II
Tipo di giunto sistema portacavi	avvitato


Scheda tecnica

Passerella grigliata pesante SGR 155 G

Codice articolo: 6003681

Carichi

distanze tra gli appoggi applicabili min.	1 m
distanze tra gli appoggi applicabili max	4 m
Distanza tra gli appoggi 1,0 m	4,1 kN/m
Distanza tra gli appoggi 1,5 m	2,4 kN/m
Distanza tra gli appoggi 2,0 m	1,55 kN/m
Distanza tra gli appoggi 2,5 m	1,13 kN/m
Distanza tra gli appoggi 3,0 m	0,95 kN/m
Distanza tra gli appoggi 3,5 m	0,84 kN/m
Distanza tra gli appoggi 4,0 m	0,6 kN/m

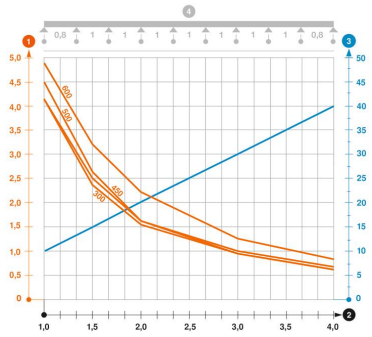

Schema di sollecitazione passerella grigliata tipo SGR 155

1. Carico canalina-conduttore ammesso in kN/m senza peso operatore
2. Distanza tra gli appoggi in m
3. Inflessione trave in mm con kN/mm ammessi
4. Schema di carico nella procedura di prova

Curva di carico con larghezza canalina/conduttore in mm

Curva di inflessione trave secondo la distanza tra gli appoggi