
Scheda tecnica

Passerella SKS-Magic® 60 A2

Codice articolo: 6059494

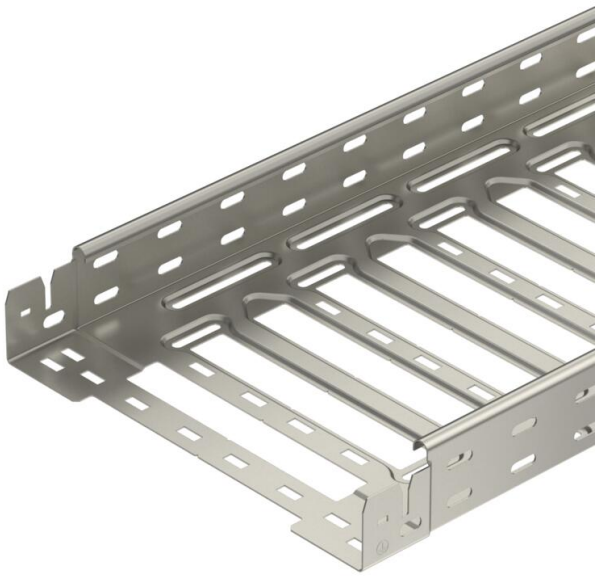

Passerella con sistema di fissaggio rapido integrato. La lunghezza utile della passerella è di 3.000 mm.

La passerella dispone di una foratura laterale passante di 7 x 20 mm per l'installazione di altri componenti di connessione e di montaggio.

Da larghezza passerella portacavi 200 mm con perforazione del 30%, adatta per l'uso sotto sistemi sprinkler secondo la linea guida VdS 2092.
L'equipotenzializzazione è garantita senza componenti aggiuntivi.

A2	Acciaio legato
2B	non trattato, ulteriore trattamento

Dati anagrafici


Codice articolo	6059494
Tipo	SKSM 620 A2
Sigla 1	Passerella portacavi SKSM
Sigla 2	connettore perforata e rapido
Produttore	OBO
Dimensione	60x200x3050
Colore	acciaio legato
Materiale	Acciaio, INOX 1.4301
Super- ficie Norma per superfici	non trattato, ulteriore trattamento
Unità VK più piccola	3
Unità	Metro
Peso	331,475 kg
Unità di peso	kg/100 m
Impronta CO2 (GWP) dalla culla al cancello	19,8189 kg CO2e / 1 Metro

Scheda tecnica

Passerella SKS-Magic® 60 A2

Codice articolo: 6059494

Misure

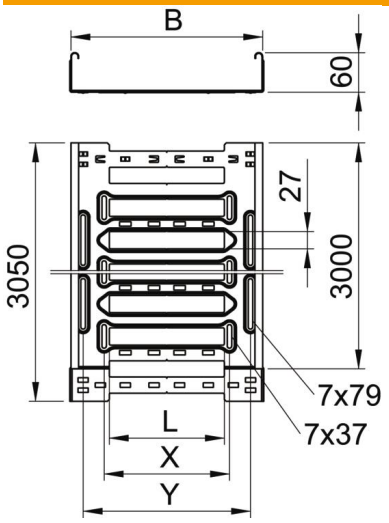

Lunghezza	3.050 mm
Larghezza	200 mm
Altezza	60 mm
Spessore lamiera	1,5 mm
Dimensione B	200 mm
Dimensione L	80 mm
Dimensione x	96 mm
Dimensione y	162 mm

Dati tecnici

Versione connettore	connettore integrato
Tipo di fissaggio sistema di montaggio	Pavimento Soffitto Parete
Calpestabile	no
Mantenimento funzionale	no
Con parte superiore	no
Foro di montaggio nel pavimento	sì
Foratura NATO	no
Sezione utile	118 cm²
Sezione utile	11800 mm²
Conformità ROHS	sì
Acciaio inossidabile, decapato	no
Foratura laterale	sì
Versione a grande portata	no
Schermatura magnetica senza coperchio	20 dB
Schermatura magnetica con coperchio	50 dB
Tipo di prova di carico secondo IEC 61537	Tipo II
Tipo di giunto sistema portacavi	Fissaggio a scatto


Scheda tecnica

Passerella SKS-Magic® 60 A2

Codice articolo: 6059494

Carichi

distanze tra gli appoggi applicabili min.	1,5 m
distanze tra gli appoggi applicabili max	3 m
Distanza tra gli appoggi 1,5 m	3 kN/m
Distanza tra gli appoggi 2,0 m	2,25 kN/m
Distanza tra gli appoggi 2,5 m	1,58 kN/m
Distanza tra gli appoggi 3,0 m	1 kN/m

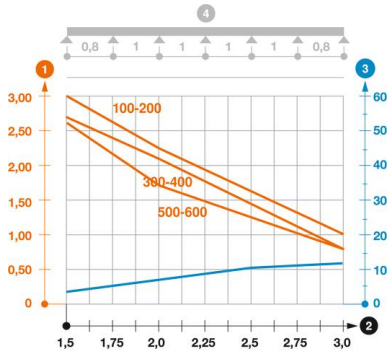

Schema di sollecitazione passerella portacavi tipo SKSM 60

1. Carico canalina-conduttore ammesso in kN/m senza peso operatore
2. Distanza tra gli appoggi in m
3. Inflessione trave in mm con kN/mm ammessi
4. Schema di carico nella procedura di prova

Curva di carico con larghezza canalina/conduttore in mm

Curva di inflessione trave secondo la distanza tra gli appoggi