
Scheda tecnica

Canalina SKS-Magic® 110 non forata FT

Codice articolo: 6059853

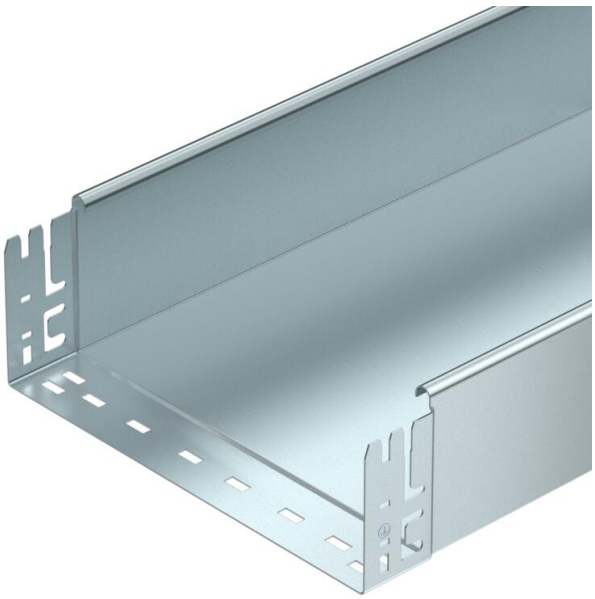

Passerella chiusa con sistema di fissaggio rapido integrato. La lunghezza utile della passerella è di 3.000 mm.
L'equipotenzializzazione è garantita senza componenti aggiuntivi.

St Acciaio

FT zincato a caldo per immersione

Dati anagrafici


Codice articolo	6059853
Tipo	SKSMU 110 FT
Sigla 1	Passerella portacavi SKSMU
Sigla 2	chiusa, connettore rapido
Produttore	OBO
Dimensione	110x100x3050
Colore	zinco
Materiale	Acciaio
Super- ficie	zincato a caldo per immersione
Norma per superfici	DIN EN ISO 1461
Unità VK più piccola	3
Unità	Metro
Peso	431,049 kg
Unità di peso	kg/100 m
Impronta CO2 (GWP) dalla culla al cancello	9,7518 kg CO2e / 1 Metro


Scheda tecnica

Canalina SKS-Magic® 110 non forata FT

Codice articolo: 6059853

Misure

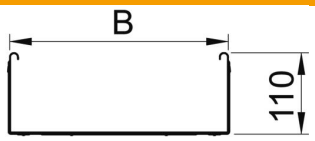

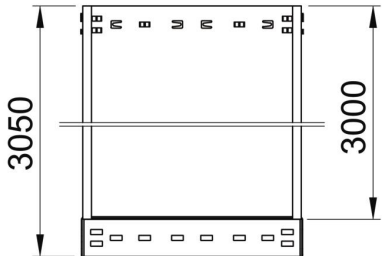

Lunghezza	3.050 mm
Larghezza	100 mm
Altezza	110 mm
Spessore lamiera	1,5 mm
Dimensione B	100 mm

Dati tecnici

Versione connettore	connettore integrato
Tipo di fissaggio sistema di montaggio	Pavimento Soffitto Parete
Calpestabile	no
Mantenimento funzionale	no
Con parte superiore	no
Foro di montaggio nel pavimento	no
Foratura NATO	no
Sezione utile	108 cm²
Sezione utile	10800 mm²
Conformità ROHS	sì
Acciaio inossidabile, decapato	no
Foratura laterale	no
Versione a grande portata	no
Tipo di prova di carico secondo IEC 61537	Tipo II
Lunghezza utile	3000 mm
Tipo di giunto sistema portacavi	Fissaggio a scatto


Scheda tecnica

Canalina SKS-Magic® 110 non forata FT

Codice articolo: 6059853

Carichi

distanze tra gli appoggi applicabili min.	1,5 m
distanze tra gli appoggi applicabili max	4 m
Distanza tra gli appoggi 1,5 m	3 kN/m
Distanza tra gli appoggi 2,0 m	2,4 kN/m
Distanza tra gli appoggi 2,5 m	1,76 kN/m
Distanza tra gli appoggi 3,0 m	1,2 kN/m
Distanza tra gli appoggi 3,5 m	0,84 kN/m
Distanza tra gli appoggi 4,0 m	0,8 kN/m

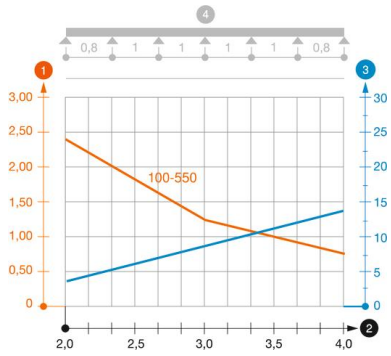

Schema di sollecitazione passerella portacavi tipo SKSMU 110

1. Carico canalina-conduttore ammesso in kN/m senza peso operatore
2. Distanza tra gli appoggi in m
3. Inflessione trave in mm con kN/mm ammessi
4. Schema di carico nella procedura di prova

Curva di carico con larghezza canalina/conduttore in mm

Curva di inflessione trave secondo la distanza tra gli appoggi