
# Scheda tecnica

## Passerella a traversini LG 60, 6 m VS A4

## Codice articolo: 6101200

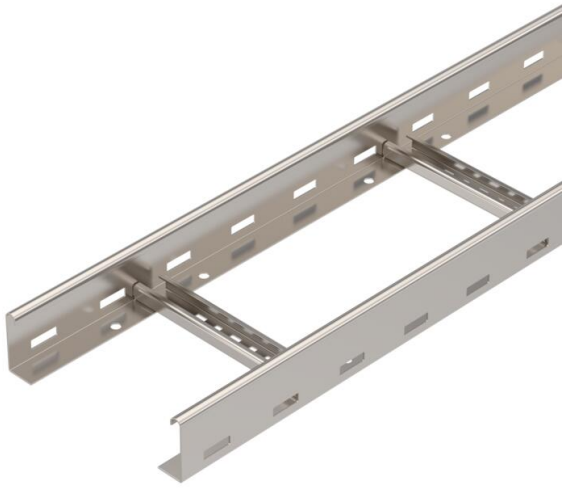

Passerella a travesini con longherone forato, con bordo di altezza pari a 60 mm, pioli del profilato a C rivettati e aperti verso l'alto (versione VS).
La passerella a travesini viene fornita in versione ripiegata.

Potete trovare la staffa reggicavo adatta del tipo BS-H... nei sistemi di passerelle a traversini verticali.
Schermatura elettromagnetica senza coperchio 10 dB, con coperchio 15 dB.

| | |
|---|---|
| A4 | Acciaio legato, INOX |
| 2B | non trattato, ulteriore trattamento |

### Dati anagrafici


| | |
|---|---|
| Codice articolo | 6101200 |
| Tipo | LG 620 VS6 A4 |
| Sigla 1 | Passerella traversini |
| Sigla 2 | asolata, con piolo VS |
| Produttore | OBO |
| Dimensione | 60x200x6000 |
| Colore | acciaio legato |
| Materiale | Acciaio legato, INOX 1.4571 |
| Super- ficie<br>Norma per superfici | non trattato, ulteriore trattamento |
| Unità VK più piccola | 6 |
| Unità | Metro |
| Peso | 267,067 kg |
| Unità di peso | kg/100 m |
| Impronta CO2 (GWP) dalla culla al cancello | 13,6246 kg CO2e / 1 Metro |

# Scheda tecnica

## Passerella a traversini LG 60, 6 m VS A4

## Codice articolo: 6101200

### Misure

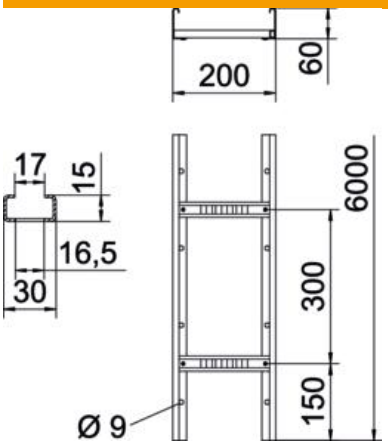


| | |
|---|---|
| Dimensioni | 60x200x6000 |
| Lunghezza | 6.000 mm |
| Larghezza | 200 mm |
| Altezza | 60 mm |
| Dimensione B | 200 mm |
| Dimensioni fessura piolo | 16,50 |

### Dati tecnici

| | |
|---|---|
| Versione dei pioli | Profilo forato |
| Versione del longherone laterale | profilo piatto |
| Fissaggio del piolo | ribaditura cieca |
| Tipo di fissaggio sistema di montaggio | Pavimento Soffitto Parete |
| Mantenimento funzionale | no |
| Sezione utile | 98 cm² |
| Sezione utile | 9800 mm² |
| Conformità ROHS | sì |
| Acciaio inossidabile, decapato | no |
| Foratura laterale | sì |
| Distanza tra i pioli | 300 mm |
| Versione a grande portata | no |
| Spessore longherone | 1,5 mm |

# Scheda tecnica

## Passerella a traversini LG 60, 6 m VS A4

## Codice articolo: 6101200

### Carichi

| | |
|---|---|
| distanze tra gli appoggi applicabili min. | 1,5 m |
| distanze tra gli appoggi applicabili max | 5 m |
| Distanza tra gli appoggi 1,5 m | 3,1 kN/m |
| Distanza tra gli appoggi 2,0 m | 2,25 kN/m |
| Distanza tra gli appoggi 2,5 m | 1,5 kN/m |
| Distanza tra gli appoggi 3,0 m | 1,1 kN/m |
| Distanza tra gli appoggi 3,5 m | 0,75 kN/m |
| Distanza tra gli appoggi 4,0 m | 0,45 kN/m |
| Distanza tra gli appoggi 4,5 m | 0,3 kN/m |
| Distanza tra gli appoggi 5,0 m | 0,15 kN/m |

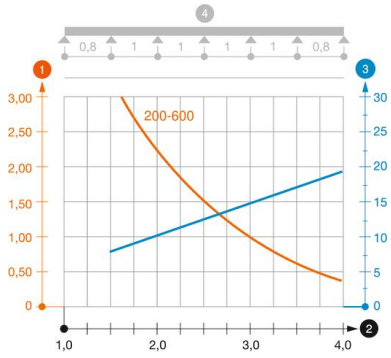



**Diagramma di carico passerella tipo LG 60 VS**

1. Carico canalina-conduttore ammesso in kN/m senza peso operatore
2. Distanza tra gli appoggi in m
3. Inflessione trave in mm con kN/mm ammessi
4. Schema di carico nella procedura di prova

Curva di carico con larghezza canalina/conduttore in mm

Curva di inflessione trave secondo la distanza tra gli appoggi