
Scheda tecnica

Passerella LG 60, 3 m VS FT

Codice articolo: 6208562

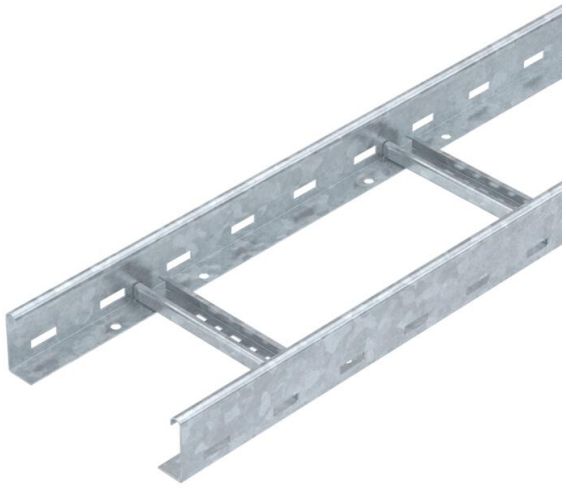

Passerella a travesini con longherone forato, con bordo di altezza pari a 60 mm, pioli del profilato a C rivettati e aperti verso l'alto (versione VS).
La passerella a travesini viene fornita in versione ripiegata.

I cavi possono essere montati con staffa reggicavo tipo 2056.

Le passerelle portacavi con larghezze da 200 mm a 400 mm sono ammesse anche per l'installazione verticale per sistemi a mantenimento funzionale secondo DIN 4102 parte 12. I cavi possono essere montati per il mantenimento funzionale con la staffa reggicavo ammessa tipo 2056 M.
Schermatura elettromagnetica senza coperchio 10 dB, con coperchio 15 dB.
Sono disponibili altre larghezze, su richiesta.

St Acciaio

FT zincato a caldo per immersione

Dati anagrafici


Codice articolo	6208562
Tipo	LG 620 VS 3 FT
Sigla 1	Passerella traversini
Sigla 2	asolata, con piolo VS
Produttore	OBO
Dimensione	60x200x3000
Colore	zinco
Materiale	Acciaio
Super- ficie	zincato a caldo per immersione
Norma per superfici	DIN EN ISO 1461
Unità VK più piccola	3
Unità	Metro
Peso	285,066 kg
Unità di peso	kg/100 m
Impronta CO2 (GWP) dalla culla al cancello	6,2603 kg CO2e / 1 Metro

Scheda tecnica

Passerella LG 60, 3 m VS FT

Codice articolo: 6208562

Misure



Lunghezza	3.000 mm
Larghezza	200 mm
Altezza	60 mm
Dimensione B	200 mm
Dimensioni fessura piolo	16,50

Dati tecnici

Versione dei pioli	Profilo forato
Versione del longherone laterale	profilo piatto
Fissaggio del piolo	ribaditura cieca
Tipo di fissaggio sistema di montaggio	Pavimento Soffitto Parete
Mantenimento funzionale	sì
Sezione utile	98 cm²
Sezione utile	9800 mm²
Conformità ROHS	sì
Acciaio inossidabile, decapato	no
Foratura laterale	sì
Distanza tra i pioli	300 mm
Versione a grande portata	no
Spessore longherone	1,5 mm

Scheda tecnica

Passerella LG 60, 3 m VS FT

Codice articolo: 6208562

Carichi

distanze tra gli appoggi applicabili min.	1,5 m
distanze tra gli appoggi applicabili max	5 m
Distanza tra gli appoggi 1,5 m	3,1 kN/m
Distanza tra gli appoggi 2,0 m	2,25 kN/m
Distanza tra gli appoggi 2,5 m	1,5 kN/m
Distanza tra gli appoggi 3,0 m	1,1 kN/m
Distanza tra gli appoggi 3,5 m	0,75 kN/m
Distanza tra gli appoggi 4,0 m	0,45 kN/m
Distanza tra gli appoggi 4,5 m	0,3 kN/m
Distanza tra gli appoggi 5,0 m	0,15 kN/m

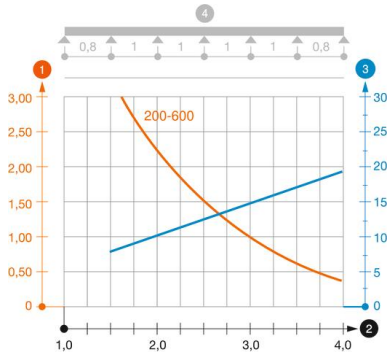


Diagramma di carico passerella tipo LG 60 VS

1. Carico canalina-conduttore ammesso in kN/m senza peso operatore
2. Distanza tra gli appoggi in m
3. Inflessione trave in mm con kN/mm ammessi
4. Schema di carico nella procedura di prova

Curva di carico con larghezza canalina/conduttore in mm

Curva di inflessione trave secondo la distanza tra gli appoggi