
Scheda tecnica

Passerella a traversini LCIS 60, 3 m C30 FT

Codice articolo: 6209723

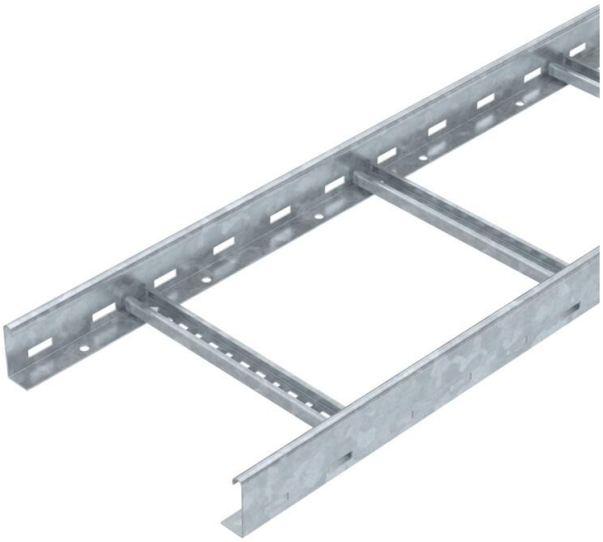

Passerella con bordo di altezza pari a 60 mm, con pioli del profilato C30 aperti verso l'alto saldati. Longherone laterale arrotondato come rinforzo e protezione dei bordi. Il fissaggio alla mensola viene eseguito con morsetti tipo LKS 40. La misura della scanalatura del piolo è pari a 16,5 mm, staffa reggicavo adatta 2056 con base ad H, tipo BS-H...
Schermatura elettromagnetica senza coperchio 10 dB, con coperchio 15 dB.

St	Acciaio
FT	zincato a caldo per immersione

Dati anagrafici


Codice articolo	6209723
Tipo	LCIS 630 3 FT
Sigla 1	Passerella traversini
Sigla 2	piolo forato, saldato
Produttore	OBO
Dimensione	60x300x3000
Colore	zinco
Materiale	Acciaio
Super- ficie	zincato a caldo per immersione
Norma per superfici	DIN EN ISO 1461
Unità VK più piccola	3
Unità	Metro
Peso	306 kg
Unità di peso	kg/100 m
Impronta CO2 (GWP) dalla culla al cancello	6,7838 kg CO2e / 1 Metro

Scheda tecnica

Passerella a traversini LCIS 60, 3 m C30 FT

Codice articolo: 6209723

Misure



Lunghezza	3.000 mm
Larghezza	300 mm
Altezza	60 mm
Dimensione B	300 mm
Dimensioni fessura piolo	17,00

Dati tecnici

Versione dei pioli	Profilo forato
Versione del longherone laterale	profilo piatto
Fissaggio del piolo	saldato
Tipo di fissaggio sistema di montaggio	Pavimento Soffitto Parete
Mantenimento funzionale	no
Sezione utile	120 cm²
Sezione utile	12000 mm²
Conformità ROHS	sì
Acciaio inossidabile, decapato	no
Foratura laterale	sì
Distanza tra i pioli	300 mm
Versione a grande portata	no
Spessore longherone	1,5 mm

Scheda tecnica

Passerella a traversini LCIS 60, 3 m C30 FT

Codice articolo: 6209723

Carichi

distanze tra gli appoggi applicabili min.	1,5 m
distanze tra gli appoggi applicabili max	5 m
Distanza tra gli appoggi 1,5 m	3,3 kN/m
Distanza tra gli appoggi 2,0 m	2 kN/m
Distanza tra gli appoggi 2,5 m	1,3 kN/m
Distanza tra gli appoggi 3,0 m	1 kN/m
Distanza tra gli appoggi 3,5 m	0,78 kN/m
Distanza tra gli appoggi 4,0 m	0,4 kN/m
Distanza tra gli appoggi 4,5 m	0,3 kN/m
Distanza tra gli appoggi 5,0 m	0,2 kN/m

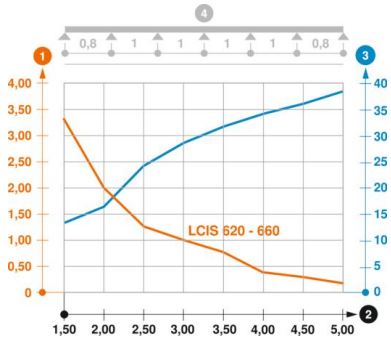


Diagramma di carico passerella tipo LCIS 60

1. Carico canalina-conduttore ammesso in kN/m senza peso operatore
2. Distanza tra gli appoggi in m
3. Inflessione trave in mm con kN/mm ammessi
4. Schema di carico nella procedura di prova

Curva di carico con larghezza canalina/conduttore in mm

Curva di inflessione trave secondo la distanza tra gli appoggi