Scheda tecnica

Passerella a grande portata WKLG 110 FT

Codice articolo: 6311071



Passerella a grande portata con longherone laterale forato con bordo di 110 mm.
Fissaggio di cavi e linee con staffa reggicavo tipo 2056.

I giunti lineari tipo WRVL 110 devono essere ordinati separatamente.
Schermatura elettromagnetica senza coperchio 10 dB, con coperchio 15 dB.

St Acciaio

FT zincato a caldo per immersione

Dati anagrafici


Codice articolo	6311071
Tipo	WKLG 1150 FT
Sigla 1	Passerella traversini
Sigla 2	sponda laterale forata
Produttore	OBO
Dimensione	110x500x6000
Colore	zinco
Materiale	Acciaio
Super- ficie	zincato a caldo per immersione
Norma per superfici	DIN EN ISO 1461
Unità VK più piccola	6
Unità	Metro
Peso	663,717 kg
Unità di peso	kg/100 m
Impronta CO2 (GWP) dalla culla al cancello	14,6128 kg CO2e / 1 Metro

Scheda tecnica

Passerella a grande portata WKLG 110 FT

Codice articolo: 6311071

Misure



Dimensioni	110 x 500
Lunghezza	6.000 mm
Larghezza	500 mm
Altezza	110 mm
Dimensione B	500 mm
Dimensione L	6.000 mm
Dimensioni fessura piolo	17,00

Dati tecnici

Versione dei pioli	Profilo forato
Versione del longherone laterale	Profilo (aperto)
Fissaggio del piolo	ribaditura totale
Tipo di fissaggio sistema di montaggio	Pavimento Soffitto Parete
Mantenimento funzionale	no
Sezione utile	471 cm²
Sezione utile	47100 mm²
Conformità ROHS	sì
Acciaio inossidabile, decapato	no
Foratura laterale	sì
Versione a grande portata	sì
Spessore longherone	2 mm


Scheda tecnica

Passerella a grande portata WKLG 110 FT

Codice articolo: 6311071

Carichi

distanze tra gli appoggi applicabili min.	3 m
distanze tra gli appoggi applicabili max	7 m
Distanza tra gli appoggi 3,0 m	2,9 kN/m
Distanza tra gli appoggi 3,5 m	2,48 kN/m
Distanza tra gli appoggi 4,0 m	2,1 kN/m
Distanza tra gli appoggi 4,5 m	1,78 kN/m
Distanza tra gli appoggi 5,0 m	1,5 kN/m
Distanza tra gli appoggi 6,0 m	1 kN/m
Distanza tra gli appoggi 7,0 m	0,7 kN/m

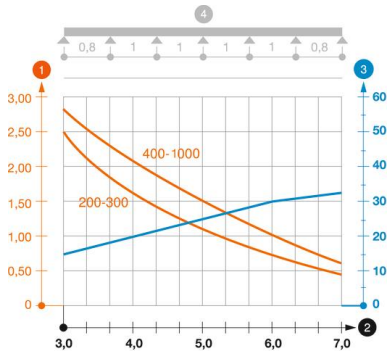

Schema di sollecitazione passerella a grande portata tipo WKLG 110.

1. Carico canalina-conduttore ammesso in kN/m senza peso operatore
2. Distanza tra gli appoggi in m
3. Inflessione trave in mm con kN/mm ammessi
4. Schema di carico nella procedura di prova

Curva di carico con larghezza canalina/conduttore in mm

Curva di inflessione trave secondo la distanza tra gli appoggi