
Scheda tecnica

Passerella a traversini con piolo Z, leggera A2

Codice articolo: 7098062

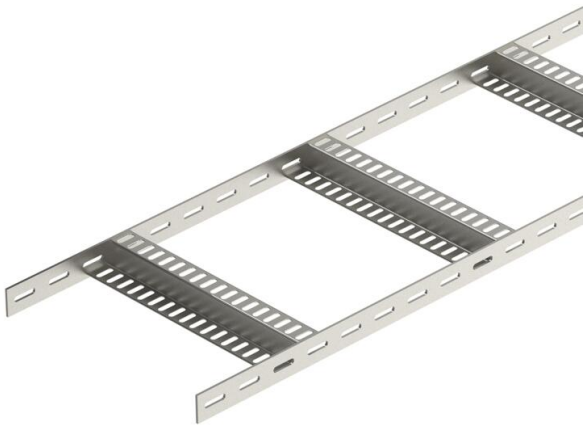

Passerella leggera per impianti navali con longherone laterale asolato con bordo di altezza pari a 35 mm con pioli saldati, forati, a Z. Carico testato secondo IEC in combinazione con connettore tipo SLV.

Curve su richiesta.

A2	Acciaio legato
2B	non trattato, ulteriore trattamento

Dati anagrafici


Codice articolo	7098062
Tipo	SLZ L 100 A2
Sigla 1	Passerella traversini, navale
Sigla 2	con piolo Z
Produttore	OBO
Dimensione	35x106x3000
Colore	acciaio legato
Materiale	Acciaio, INOX 1.4301
Super- ficie Norma per superfici	non trattato, ulteriore trattamento
Unità VK più piccola	3
Unità	Metro
Peso	167 kg
Unità di peso	kg/100 m
Impronta CO2 (GWP) dalla culla al cancello	9,4522 kg COe / 1 Metro

Scheda tecnica

Passerella a traversini con piolo Z, leggera A2

Codice articolo: 7098062

Misure

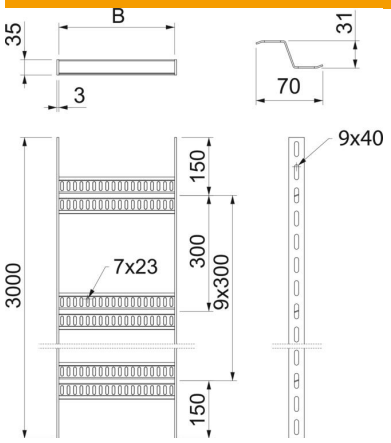

Dimensioni	35x100
Lunghezza	3.000 mm
Larghezza	100 mm
Altezza	35 mm
Dimensione B	106 mm

Dati tecnici

Versione dei pioli	Profilo forato
Versione del longherone laterale	profilo piatto
Fissaggio del piolo	saldato
Mantenimento funzionale	no
Conformità ROHS	sì
Acciaio inossidabile, decapato	sì
Foratura laterale	sì
Distanza tra i pioli	300 mm
Versione a grande portata	no
Spessore longherone	3 mm

Carichi

Distanza tra gli appoggi 1,0 m	2,8 kN/m
Distanza tra gli appoggi 1,5 m	1 kN/m
Distanza tra gli appoggi 2,0 m	0,55 kN/m
Distanza tra gli appoggi 2,5 m	0,35 kN/m
Distanza tra gli appoggi 3,0 m	0,25 kN/m

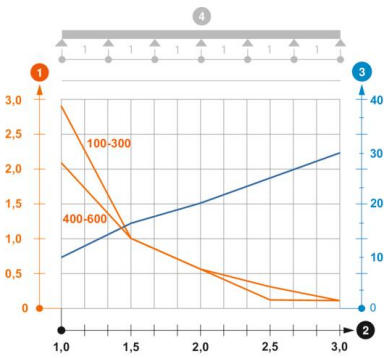


Diagramma di carico passerella tipo SLZ L A2

1. Carico canalina-conduttore ammesso in kN/m senza peso operatore
2. Distanza tra gli appoggi in m
3. Inflessione trave in mm con kN/mm ammessi

Curva di carico con larghezza canalina/conduttore in mm

Curva di inflessione trave secondo la distanza tra gli appoggi

4. Schema di carico nella procedura di prova