
Scheda tecnica

Passerella a traversini con piolo Z, standard A4

Codice articolo: 7098222

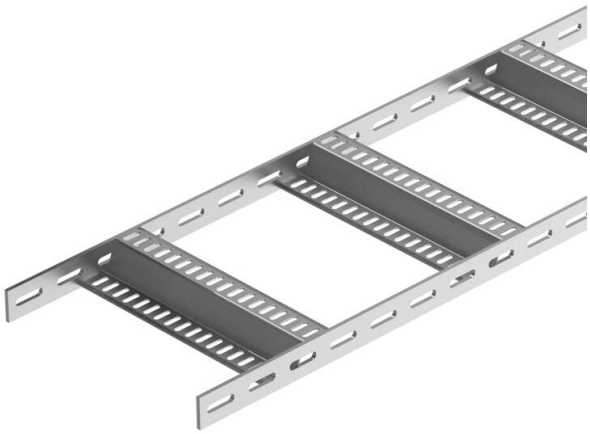

Passerella per impianti navali con longherone laterale asolato con bordo di altezza pari a 40 mm con pioli saldati, asolati, a Z. Carico testato secondo IEC in combinazione con connettore tipo SLV.

La passerella per impianti navali è disponibile su richiesta anche in acciaio grezzo.

A4	Acciaio legato, INOX
2B	non trattato, ulteriore trattamento

Dati anagrafici


Codice articolo	7098222
Tipo	SLZ 100 A4
Sigla 1	Passerella traversini, navale
Sigla 2	con piolo Z
Produttore	OBO
Dimensione	40x110x3000
Colore	acciaio legato
Materiale	Acciaio legato, INOX 1.4571
Super- ficie	non trattato, ulteriore trattamento
Norma per superfici	
Unità VK più piccola	3
Unità	Metro
Peso	319 kg
Unità di peso	kg/100 m
Impronta CO2 (GWP) dalla culla al cancello	18,806 kg COe / 1 Metro

Scheda tecnica

Passerella a traversini con piolo Z, standard A4

Codice articolo: 7098222

Misure

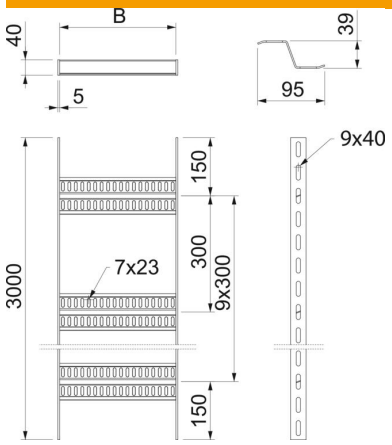

Dimensioni	40x100
Lunghezza	3.000 mm
Larghezza	100 mm
Altezza	40 mm
Dimensione B	110 mm

Dati tecnici

Versione dei pioli	Profilo forato
Versione del longherone laterale	profilo piatto
Fissaggio del piolo	saldato
Mantenimento funzionale	no
Conformità ROHS	sì
Acciaio inossidabile, decapato	sì
Foratura laterale	sì
Distanza tra i pioli	300 mm
Versione a grande portata	no
Spessore longherone	5 mm

Carichi

Distanza tra gli appoggi 1,5 m	2,8 kN/m
Distanza tra gli appoggi 2,0 m	1,5 kN/m
Distanza tra gli appoggi 2,5 m	0,8 kN/m
Distanza tra gli appoggi 3,0 m	0,5 kN/m

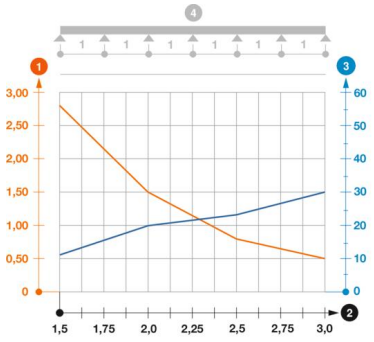


Diagramma di carico passerella tipo SLZ A2 A4

1. Carico canalina-conduttore ammesso in kN/m senza peso operatore
2. Distanza tra gli appoggi in m
3. Inflessione trave in mm con kN/mm ammessi

Curva di carico con larghezza canalina/conduttore in mm

Curva di inflessione trave secondo la distanza tra gli appoggi

4. Schema di carico nella procedura di prova