

# Scheda tecnica

## Passerella per corpi illuminanti FS

Codice articolo: 6055810



Passerella per corpi illuminanti, asolata, per il fissaggio di corpi illuminanti e per il passaggio di cavi.  
Disponibili in versione FT o bianco puro RAL 9010.  
Schermatura magnetica senza coperchio 20 dB, con coperchio 50 dB.



**St** Acciaio

**FS** zincato in continuo

### Dati anagrafici

|                      |                       |
|----------------------|-----------------------|
| Codice articolo      | 6055810               |
| Sigla 1              | Passerella            |
| Sigla 2              | per corpi illuminanti |
| Produttore           | OBO                   |
| Dimensione           | 60x75x3000            |
| Materiale            | Acciaio               |
| Superficie           | zincato in continuo   |
| Norma per superfici  | DIN EN 10346          |
| Unità VK più piccola | 3                     |
| Unità                | Metro                 |
| Peso                 | 125,7 kg              |
| Unità di peso        | kg/100 m              |


# Scheda tecnica

## Passerella per corpi illuminanti FS

Codice articolo: 6055810



### Misure

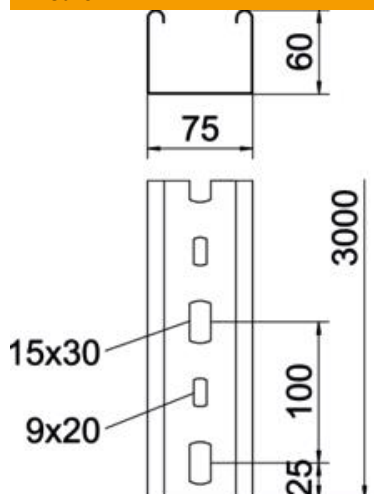


|                  |          |
|------------------|----------|
| Lunghezza        | 3.000 mm |
| Larghezza        | 75 mm    |
| Altezza          | 60 mm    |
| Spessore lamiera | 0,75 mm  |

### Dati tecnici

|                                           |                  |
|-------------------------------------------|------------------|
| Versione connettore                       | senza connettore |
| Foro di montaggio nel pavimento           | sì               |
| Sezione utile                             | 42 cm²           |
| Acciaio inossidabile, decapato            | no               |
| Foratura laterale                         | sì               |
| Tipo di prova di carico secondo IEC 61537 | Tipo II          |
| Tipo di giunto sistema portacavi          | avvitato         |

### Carichi

|                                |           |
|--------------------------------|-----------|
| Distanza tra gli appoggi 1,5 m | 0,8 kN/m  |
| Distanza tra gli appoggi 2,0 m | 0,55 kN/m |
| Distanza tra gli appoggi 2,5 m | 0,35 kN/m |
| Distanza tra gli appoggi 3,0 m | 0,25 kN/m |

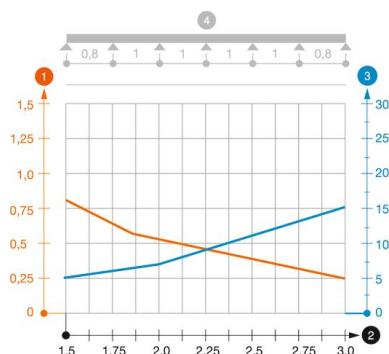

### Diagramma di carico canale per corpi illuminanti tipo LTR

- 1 Carico canalina-conduttore ammesso in kN/m senza peso operatore
  - 2 Distanza tra gli appoggi in m
  - 3 Inflessione trave in mm con kN/mm ammessi
  - 4 Schema di carico nella procedura di prova
- Curva di carico con larghezza canalina/condotto in mm
- Curva di inflessione trave secondo la distanza tra gli appoggi