

# Scheda tecnica

## Passerella a traversini LCIS 60, 3 m C30 FT

Codice articolo: 6209725



Passerella a traversini con bordo di altezza pari a 60 mm, con pioli del profilato C30 aperti verso l'alto saldati. Longherone laterale arrotondato come rinforzo e protezione dei bordi. Il fissaggio alla mensola viene eseguito con morsetti tipo LKS 40. La misura della scanalatura del piolo è pari a 16,5 mm, la staffa reggicavo è il tipo BS-H....  
Schermatura elettromagnetica senza coperchio 10 dB, con coperchio 15 dB.



St

Acciaio

FT

zincato a caldo per immersione

### Dati anagrafici

|                                            |                                |
|--------------------------------------------|--------------------------------|
| Codice articolo                            | 6209725                        |
| Tipo                                       | LCIS 640 3 FT                  |
| Sigla 1                                    | Passerella traversini          |
| Sigla 2                                    | piolo forato, saldato          |
| Produttore                                 | OBO                            |
| Dimensione                                 | 60x400x3000                    |
| Colore                                     | zinco                          |
| Materiale                                  | Acciaio                        |
| Superficie                                 | zincato a caldo per immersione |
| Norma per superfici                        | DIN EN ISO 1461                |
| Unità VK più piccola                       | 3                              |
| Unità                                      | Metro                          |
| Peso                                       | 329,34 kg                      |
| Unità di peso                              | kg/100 m                       |
| Impronta CO2 (GWP) dalla culla al cancello | 7,4677 kg CO2e / 1 Metro       |


# Scheda tecnica

Passerella a traversini LCIS 60, 3 m C30 FT

Codice articolo: 6209725



## Misure



|                          |          |
|--------------------------|----------|
| Lunghezza                | 3.000 mm |
| Larghezza                | 400 mm   |
| Altezza                  | 60 mm    |
| Dimensione B             | 400 mm   |
| Dimensioni fessura piolo | 17,00    |

## Dati tecnici

|                                        |                           |
|----------------------------------------|---------------------------|
| Versione dei pioli                     | Profilo forato            |
| Versione del longherone laterale       | profilo piatto            |
| Fissaggio del piolo                    | saldato                   |
| Tipo di fissaggio sistema di montaggio | Pavimento Soffitto Parete |
| Mantenimento funzionale                | no                        |
| Sezione utile                          | 160 cm <sup>2</sup>       |
| Sezione utile                          | 16000 mm <sup>2</sup>     |
| Acciaio inossidabile, decapato         | no                        |
| Foratura laterale                      | sì                        |
| Distanza tra i pioli                   | 300 mm                    |
| Versione a grande portata              | no                        |
| Spessore longherone                    | 1,5 mm                    |

# Scheda tecnica


## Passerella a traversini LCIS 60, 3 m C30 FT

Codice articolo: 6209725



### Carichi

|                                           |           |
|-------------------------------------------|-----------|
| distanze tra gli appoggi applicabili min. | 1,5 m     |
| distanze tra gli appoggi applicabili max  | 4 m       |
| Distanza tra gli appoggi 1,5 m            | 3,3 kN/m  |
| Distanza tra gli appoggi 2,0 m            | 2 kN/m    |
| Distanza tra gli appoggi 2,5 m            | 1,3 kN/m  |
| Distanza tra gli appoggi 3,0 m            | 1 kN/m    |
| Distanza tra gli appoggi 3,5 m            | 0,78 kN/m |
| Distanza tra gli appoggi 4,0 m            | 0,4 kN/m  |

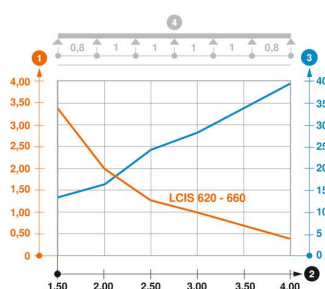

### Diagramma di carico passerella tipo LCIS 60

- 1 Carico canalina-conduttore ammesso in kN/m senza peso operatore
  - 2 Distanza tra gli appoggi in m
  - 3 Inflessione trave in mm con kN/mm ammessi
  - 4 Schema di carico nella procedura di prova
- Curva di carico con larghezza canalina/conduttore in mm
- Curva di inflessione trave secondo la distanza tra gli appoggi