Scheda tecnica

Passerella a traversini LG 110, 3 m VS FS

Codice articolo: 6216404

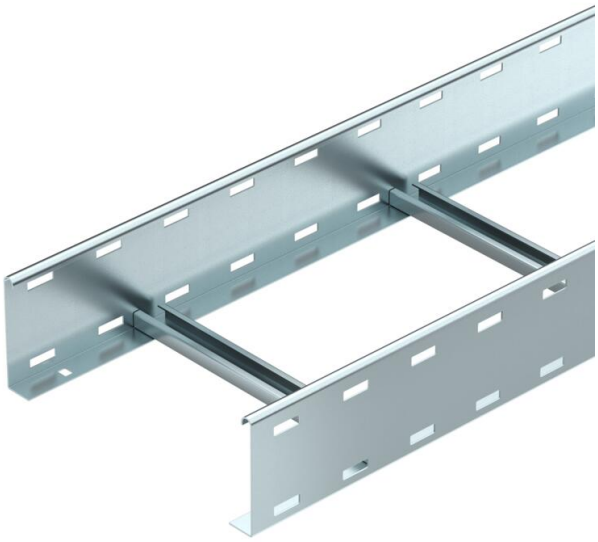

Passerella a traversini con longherone forato, con bordo di altezza pari a 110 mm, pioli del profilato a C rivettati e aperti verso l'alto.
La passerella a traversini viene fornita ripiegata.

Potete trovare la staffa reggicavo adatta del tipo BS-H... nei sistemi di passerelle a traversini verticali.
Schermatura elettromagnetica senza coperchio 10 dB, con coperchio 15 dB.

St Acciaio

FS zincato in continuo

Dati anagrafici

Codice articolo	6216404
Tipo	LG 112 VS 3 FS
Sigla 1	Passerella traversini
Sigla 2	asolata, con piolo VS
Produttore	OBO
Dimensione	110x200x3000
Colore	zinco
Materiale	Acciaio
Super- ficie	zincato in continuo
Norma per superfici	DIN EN 10346
Unità VK più piccola	3
Unità	Metro
Peso	374,933 kg
Unità di peso	kg/100 m
Impronta CO2 (GWP) dalla culla al cancello	9,0417 kg CO2e / 1 Metro

Scheda tecnica

Passerella a traversini LG 110, 3 m VS FS

Codice articolo: 6216404

Misure

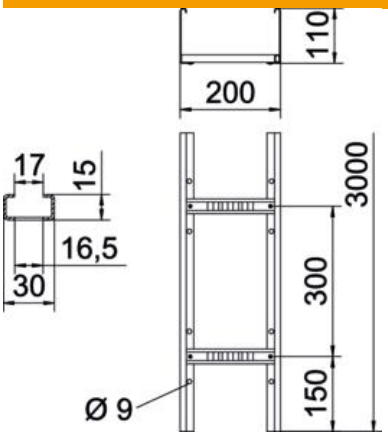

Dimensioni	110x200x3000
Lunghezza	3.000 mm
Larghezza	200 mm
Altezza	110 mm
Dimensione B	200 mm
Dimensioni fessura piolo	16,50

Dati tecnici

Versione dei pioli	Profilo forato
Versione del longherone laterale	profilo piatto
Fissaggio del piolo	ribaditura cieca
Tipo di fissaggio sistema di montaggio	Pavimento Soffitto Parete
Mantenimento funzionale	no
Sezione utile	188 cm²
Sezione utile	18800 mm²
Acciaio inossidabile, decapato	no
Foratura laterale	sì
Distanza tra i pioli	300 mm
Versione a grande portata	no
Spessore longherone	1,5 mm

Scheda tecnica

Passerella a traversini LG 110, 3 m VS FS

Codice articolo: 6216404

Carichi

distanze tra gli appoggi applicabili min.	2 m
distanze tra gli appoggi applicabili max	5 m
Distanza tra gli appoggi 2,0 m	3,1 kN/m
Distanza tra gli appoggi 2,5 m	2 kN/m
Distanza tra gli appoggi 3,0 m	1,4 kN/m
Distanza tra gli appoggi 3,5 m	0,9 kN/m
Distanza tra gli appoggi 4,0 m	0,65 kN/m
Distanza tra gli appoggi 4,5 m	0,5 kN/m
Distanza tra gli appoggi 5,0 m	0,5 kN/m

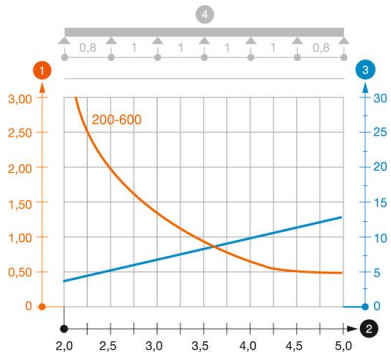

Schema di sollecitazione passerella tipo LG 110 VS

1. Carico canalina-conduttore ammesso in kN/m senza peso operatore
2. Distanza tra gli appoggi in m
3. Inflessione trave in mm con kN/mm ammessi
4. Schema di carico nella procedura di prova

Curva di carico con larghezza canalina/conduttore in mm

Curva di inflessione trave secondo la distanza tra gli appoggi