Scheda tecnica

Passerella a traversini LCIS 60, 6 m C30 A2

Codice articolo: 6207256



Passerella a traversini con bordo di altezza pari a 60 mm, con pioli del profilato C30 aperti verso l'alto saldati. Longherone laterale arrotondato come rinforzo e protezione dei bordi. Il fissaggio alla mensola viene eseguito con morsetti tipo LKS 40. La misura della scanalatura del piolo è pari a 16,5 mm, la staffa reggicavo è il tipo 2056.
Schermatura elettromagnetica senza coperchio 10 dB, con coperchio 15 dB.

A2	Acciaio legato
2B	non trattato, ulteriore trattamento

Dati anagrafici

Codice articolo	6207256
Tipo	LCIS 640 6 A2
Sigla 1	Passerella traversini
Sigla 2	piolo forato, saldato
Produttore	OBO
Dimensione	60x400x6000
Colore	acciaio legato
Materiale	Acciaio, INOX 1.4301
Super- ficie Norma per superfici	non trattato, ulteriore trattamento
Unità VK più piccola	6
Unità	Metro
Peso	310,5 kg
Unità di peso	kg/100 m
Impronta CO2 (GWP) dalla culla al cancello	15,9118 kg CO2e / 1 Metro

Scheda tecnica

Passerella a traversini LCIS 60, 6 m C30 A2

Codice articolo: 6207256

Misure



Lunghezza	6.000 mm
Larghezza	400 mm
Altezza	60 mm
Dimensione B	400 mm
Dimensioni fessura piolo	16,50

Dati tecnici

Versione dei pioli	Profilo forato
Versione del longherone laterale	profilo piatto
Fissaggio del piolo	saldato
Tipo di fissaggio sistema di montaggio	Pavimento Soffitto Parete
Mantenimento funzionale	no
Sezione utile	160 cm²
Sezione utile	16000 mm²
Conformità ROHS	sì
Acciaio inossidabile, decapato	sì
Foratura laterale	sì
Distanza tra i pioli	300 mm
Versione a grande portata	no
Spessore longherone	1,5 mm

Scheda tecnica

Passerella a traversini LCIS 60, 6 m C30 A2

Codice articolo: 6207256

Carichi

distanze tra gli appoggi applicabili min.	1,5 m
distanze tra gli appoggi applicabili max	5 m
Distanza tra gli appoggi 1,5 m	3,3 kN/m
Distanza tra gli appoggi 2,0 m	2 kN/m
Distanza tra gli appoggi 2,5 m	1,3 kN/m
Distanza tra gli appoggi 3,0 m	1 kN/m
Distanza tra gli appoggi 3,5 m	0,78 kN/m
Distanza tra gli appoggi 4,0 m	0,4 kN/m
Distanza tra gli appoggi 4,5 m	0,3 kN/m
Distanza tra gli appoggi 5,0 m	0,2 kN/m

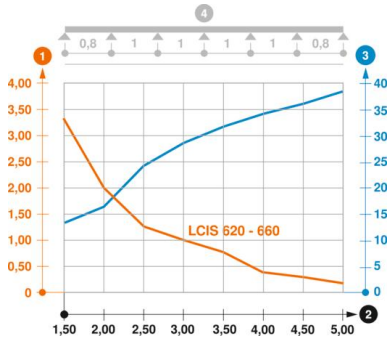

Diagramma di carico passerella tipo LCIS 60

1. Carico canalina-conduttore ammesso in kN/m senza peso operatore
2. Distanza tra gli appoggi in m
3. Inflessione trave in mm con kN/mm ammessi
4. Schema di carico nella procedura di prova

Curva di carico con larghezza canalina/conduttore in mm

Curva di inflessione trave secondo la distanza tra gli appoggi