


# Scheda tecnica

## Passerella a traversini LG 110, 3 m VS FT

Codice articolo: 6216435

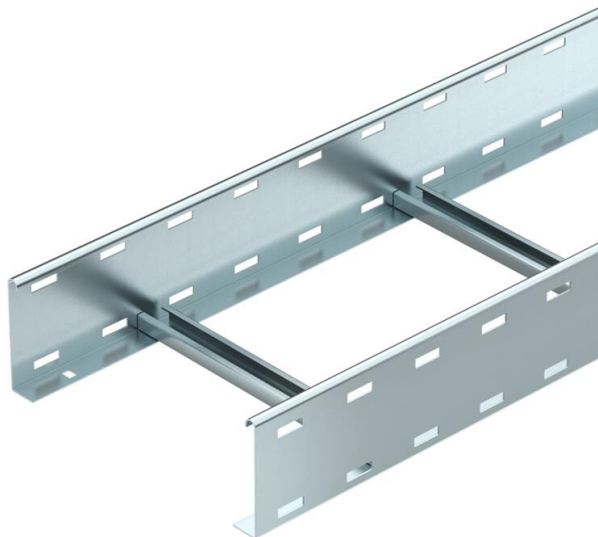

Passerella a traversini con longherone forato, con bordo di altezza pari a 110 mm, pioli del profilato a C rivettati e aperti verso l'alto.

La passerella viene fornita in versione ripiegata.

Potete trovare la staffa reggicavo adatta del tipo 2056 nei sistemi di passerelle a scaletta.

Schermatura elettromagnetica senza coperchio 10 dB, con coperchio 15 dB.



**St**

Acciaio

**FT**

zincato a caldo per immersione

### Dati anagrafici

|                                            |                                |
|--------------------------------------------|--------------------------------|
| Codice articolo                            | 6216435                        |
| Tipo                                       | LG 116 VS 3 FT                 |
| Sigla 1                                    | Passerella traversini          |
| Sigla 2                                    | asolata, con piolo VS          |
| Produttore                                 | OBO                            |
| Dimensione                                 | 110x600x3000                   |
| Colore                                     | zinco                          |
| Materiale                                  | Acciaio                        |
| Super- ficie                               | zincato a caldo per immersione |
| Norma per superfici                        | DIN EN ISO 1461                |
| Unità VK più piccola                       | 3                              |
| Unità                                      | Metro                          |
| Peso                                       | 500 kg                         |
| Unità di peso                              | kg/100 m                       |
| Impronta CO2 (GWP) dalla culla al cancello | 11,0062 kg CO2e / 1 Metro      |


# Scheda tecnica

## Passerella a traversini LG 110, 3 m VS FT

Codice articolo: 6216435



### Misure



|                          |              |
|--------------------------|--------------|
| Dimensioni               | 110x600x3000 |
| Lunghezza                | 3.000 mm     |
| Larghezza                | 600 mm       |
| Altezza                  | 110 mm       |
| Dimensione B             | 600 mm       |
| Dimensioni fessura piolo | 16,50        |

### Dati tecnici

|                                        |                           |
|----------------------------------------|---------------------------|
| Versione dei pioli                     | Profilo forato            |
| Versione del longherone laterale       | profilo piatto            |
| Fissaggio del piolo                    | ribaditura cieca          |
| Tipo di fissaggio sistema di montaggio | Pavimento Soffitto Parete |
| Mantenimento funzionale                | no                        |
| Sezione utile                          | 568 cm <sup>2</sup>       |
| Sezione utile                          | 56800 mm <sup>2</sup>     |
| Conformità ROHS                        | sì                        |
| Acciaio inossidabile, decapato         | no                        |
| Foratura laterale                      | sì                        |
| Distanza tra i pioli                   | 300 mm                    |
| Versione a grande portata              | no                        |
| Spessore longherone                    | 1,5 mm                    |

# Scheda tecnica


## Passerella a traversini LG 110, 3 m VS FT

Codice articolo: 6216435



### Carichi

|                                           |           |
|-------------------------------------------|-----------|
| distanze tra gli appoggi applicabili min. | 2 m       |
| distanze tra gli appoggi applicabili max  | 6 m       |
| Distanza tra gli appoggi 2,0 m            | 3,1 kN/m  |
| Distanza tra gli appoggi 2,5 m            | 2 kN/m    |
| Distanza tra gli appoggi 3,0 m            | 1,4 kN/m  |
| Distanza tra gli appoggi 3,5 m            | 0,9 kN/m  |
| Distanza tra gli appoggi 4,0 m            | 0,65 kN/m |
| Distanza tra gli appoggi 4,5 m            | 0,55 kN/m |
| Distanza tra gli appoggi 5,0 m            | 0,5 kN/m  |
| Distanza tra gli appoggi 6,0 m            | 0,15 kN/m |

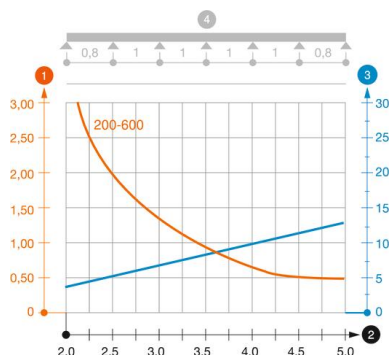

### Schema di sollecitazione passerella tipo LG 110 VS

- 1 Carico canalina-conduttore ammesso in kN/m senza peso operatore
- 2 Distanza tra gli appoggi in m
- 3 Inflessione trave in mm con kN/mm ammessi
- 4 Schema di carico nella procedura di prova
- Curva di carico con larghezza canalina/conduittore in mm
- Curva di inflessione trave secondo la distanza tra gli appoggi