
Scheda tecnica

Canalina SKS-Magic® 85 FS

Codice articolo: 6059540

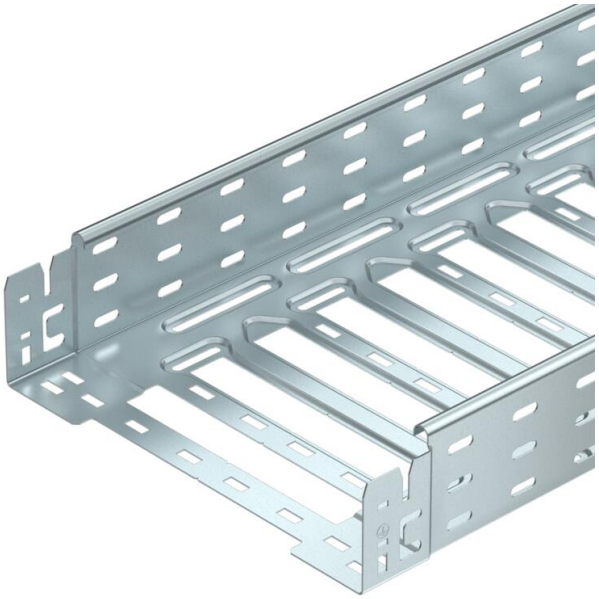

Passerella con sistema di fissaggio rapido integrato. La lunghezza utile della passerella è di 3.000 mm.

La passerella dispone di una foratura laterale passante di 7 x 20 mm per l'installazione di altri componenti di connessione e di montaggio.

Da larghezza passerella portacavi 200 mm con perforazione del 30%, adatta per l'uso sotto sistemi sprinkler secondo la linea guida VdS 2092.
L'equipotenzializzazione è garantita senza componenti aggiuntivi.

St Acciaio

FS zincato in continuo

Dati anagrafici


Codice articolo	6059540
Tipo	SKSM 850 FS
Sigla 1	Passerella portacavi SKSM
Sigla 2	asolata, connettore rapido
Produttore	OBO
Dimensione	85x500x3050
Colore	zinco
Materiale	Acciaio
Super- ficie	zincato in continuo
Norma per superfici	DIN EN 10346
Unità VK più piccola	3
Unità	Metro
Peso	550,163 kg
Unità di peso	kg/100 m
Impronta CO2 (GWP) dalla culla al cancello	18,6898 kg CO2e / 1 Metro

Scheda tecnica

Canalina SKS-Magic® 85 FS

Codice articolo: 6059540

Misure

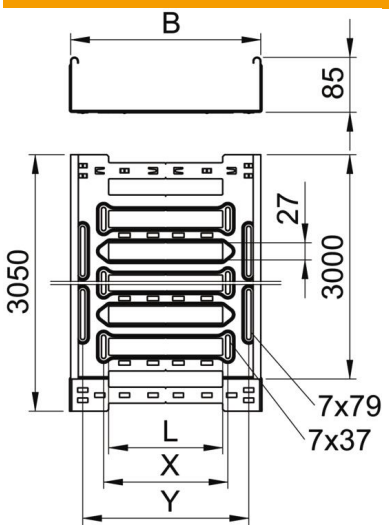

Lunghezza	3.050 mm
Larghezza	500 mm
Altezza	85 mm
Spessore lamiera	1,5 mm
Dimensione B	500 mm
Dimensione L	380 mm
Dimensione x	396 mm
Dimensione y	462 mm

Dati tecnici

Versione connettore	connettore integrato
Tipo di fissaggio sistema di montaggio	Pavimento Soffitto Parete
Calpestabile	no
Mantenimento funzionale	no
Con parte superiore	no
Foro di montaggio nel pavimento	sì
Foratura NATO	no
Sezione utile	423 cm²
Sezione utile	42300 mm²
Conformità ROHS	sì
Acciaio inossidabile, decapato	no
Foratura laterale	sì
Versione a grande portata	no
Schermatura magnetica senza coperchio	20 dB
Schermatura magnetica con coperchio	50 dB
Tipo di prova di carico secondo IEC 61537	Tipo II
Tipo di giunto sistema portacavi	Fissaggio a scatto


Scheda tecnica

Canalina SKS-Magic® 85 FS

Codice articolo: 6059540

Carichi

distanze tra gli appoggi applicabili min.	1,5 m
distanze tra gli appoggi applicabili max	3 m
Classe di carico NEMA	8C
Distanza tra gli appoggi 1,5 m	2,4 kN/m
Distanza tra gli appoggi 2,0 m	1,75 kN/m
Distanza tra gli appoggi 2,5 m	1,35 kN/m
Distanza tra gli appoggi 3,0 m	1,2 kN/m

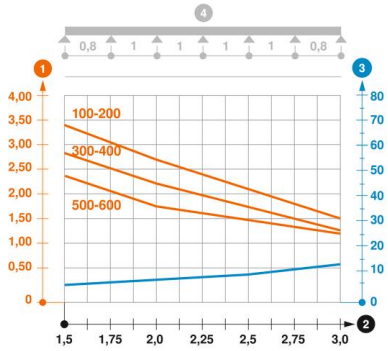

Schema di sollecitazione passerella portacavi tipo SKSM 85

1. Carico canalina-conduttore ammesso in kN/m senza peso operatore
2. Distanza tra gli appoggi in m
3. Inflessione trave in mm con kN/mm ammessi
4. Schema di carico nella procedura di prova

Curva di carico con larghezza canalina/conduttore in mm

Curva di inflessione trave secondo la distanza tra gli appoggi