
Scheda tecnica

Passerella a traversin con piolo Z, leggera

Codice articolo: 7098040

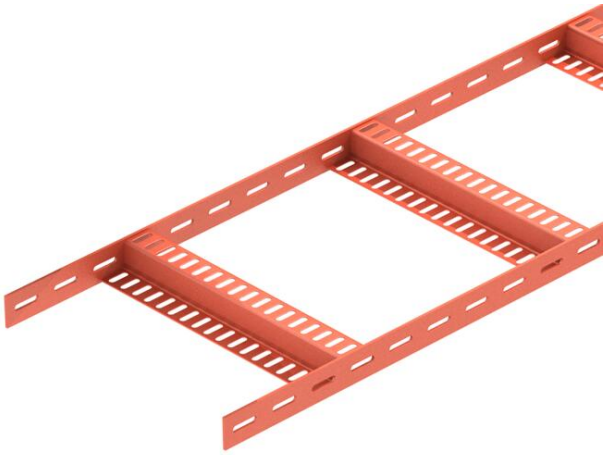

Passerella leggera per impianti navali con longherone laterale asolato con bordo di altezza pari a 35 mm con pioli saldati, forati, a Z. Carico testato secondo IEC in combinazione con connettore tipo SLV. Fondo di saldatura tipo SIGMA-WELD 199, disponibile anche in bianco.

La passerella per impianti navali con pezzi stampanti è disponibile su richiesta anche in acciaio inox. Verniciatura a polvere possibile in base ai colori RAL.

St	Acciaio
SG	fondo applicato a caldo

Dati anagrafici


Codice articolo	7098040
Tipo	SLZ L 400 SG
Sigla 1	Passerella traversini, navale
Sigla 2	con piolo Z
Produttore	OBO
Dimensione	35x406x3000
Colore	ruggine
Materiale	Acciaio
Super- ficie	fondo applicato a caldo
Norma per superfici	
Unità VK più piccola	3
Unità	Metro
Peso	229,334 kg
Unità di peso	kg/100 m
Impronta CO2 (GWP) dalla culla al cancello	4,9262 kg COe / 1 Metro

Scheda tecnica

Passerella a traversin con piolo Z, leggera

Codice articolo: 7098040

Misure

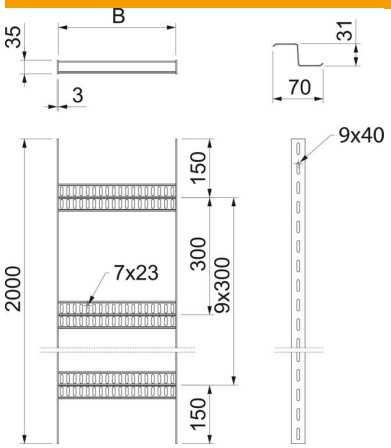

Dimensioni	35x400
Lunghezza	3.000 mm
Larghezza	400 mm
Altezza	35 mm
Dimensione B	406 mm

Dati tecnici

Versione dei pioli	Profilo forato
Versione del longherone laterale	profilo piatto
Fissaggio del piolo	saldato
Mantenimento funzionale	no
Conformità ROHS	sì
Acciaio inossidabile, decapato	no
Foratura laterale	sì
Distanza tra i pioli	300 mm
Versione a grande portata	no
Spessore longherone	3 mm

Carichi

Distanza tra gli appoggi 1,5 m	1,5 kN/m
Distanza tra gli appoggi 2,0 m	0,85 kN/m
Distanza tra gli appoggi 2,5 m	0,35 kN/m
Distanza tra gli appoggi 3,0 m	0,25 kN/m

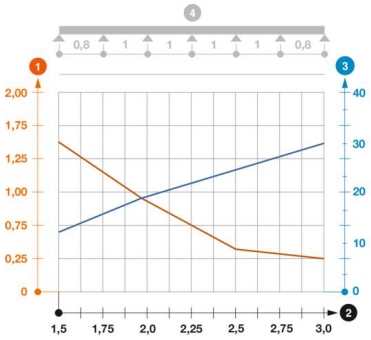


Diagramma di carico passerella tipo SLZ L

1. Carico canalina-conduttore ammesso in kN/m senza peso operatore
2. Distanza tra gli appoggi in m
3. Inflessione trave in mm con kN/mm ammessi

Curva di carico con larghezza canalina/conduttore in mm

Curva di inflessione trave secondo la distanza tra gli appoggi

4. Schema di carico nella procedura di prova